



№ Е-12496 от 23-АПР 2024
На № _____ от _____

Первому заместителю главы
администрации, начальнику
управления администрации
города Оби Новосибирской области
А.В. Белякову

№4152/69-Исх от 12.04.2024г.

633102 г.Обь
ул.Авиационная д.12
schaa@gorodob.ru

Информация о возможности присоединения к централизованной системе
холодного водоснабжения и водоотведения

Сведения об исполнителе:

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ».

Сокращенное наименование: МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
ОГРН 1025403201383

Место нахождения и адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Революции, д.5

Почтовый и фактический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Революции, д.5
т.210-13-78, факс 210-14-23 ask@gorvodokanal.com

Сведения о заявителе: Администрация города Оби Новосибирской
области.

Подключаемый объект: малоэтажная многоквартирная жилая застройка на
земельном участке площадью 65630 кв.м. с местонахождением: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Обь, ул. Муромская.

Кадастровый номер земельного участка: 54:36:020202:1448.

Информация о ориентировочной максимальной мощности (нагрузке) в
возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется
обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 100,0
куб.м/сут.

Информация о точке присоединения (адрес или описание местоположения
точки или номер колодца или камеры): водопровод Д=200мм по ул.Степная, в
проектируемом колодце.

Информация о точке присоединения (адрес или описание местоположения
точки или номер колодца или камеры): канализационный коллектор Д=1000мм
по ул.Строительная, в существующей камере.

В течение 12 месяцев с даты получения настоящей информации
правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г.Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о

подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, указанной в информации о возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что в случае прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015г. №96 (ред. от 25.04.2018г.).


Подключение к централизованной системе водоотведения возможно после выполнения мероприятий Инвестиционной программы МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020-2024годы, утвержденной приказом от 14.10.2019г. №412-В Департаментом по тарифам НСО.

Заместитель начальника
технической службы



М.А.Бритова

Приложение: схема

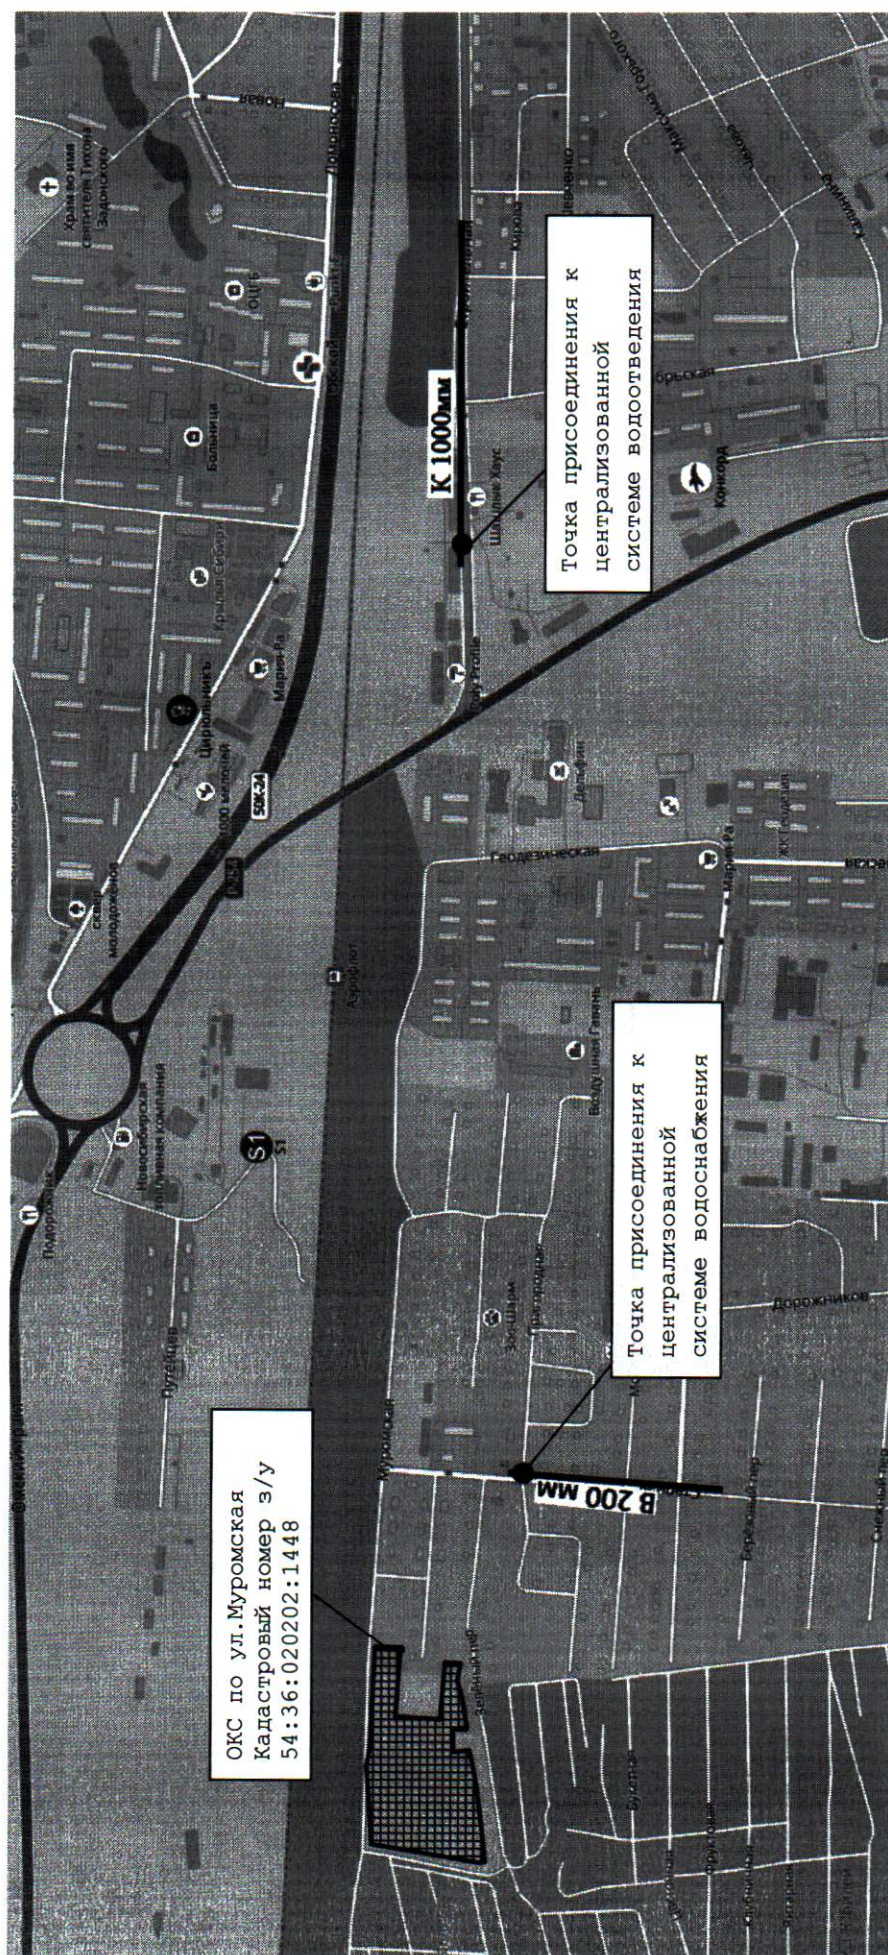

Направление трасс показано условно.